	Mastelis 1:10	**IŠORINĖS SIENOS SU DAILYLENČIŲ APDAILA APŠILTINIMO DETALĖ. Finnfoam FF-EPS**
FINNFOAM mazgai ir detalės	S-6	

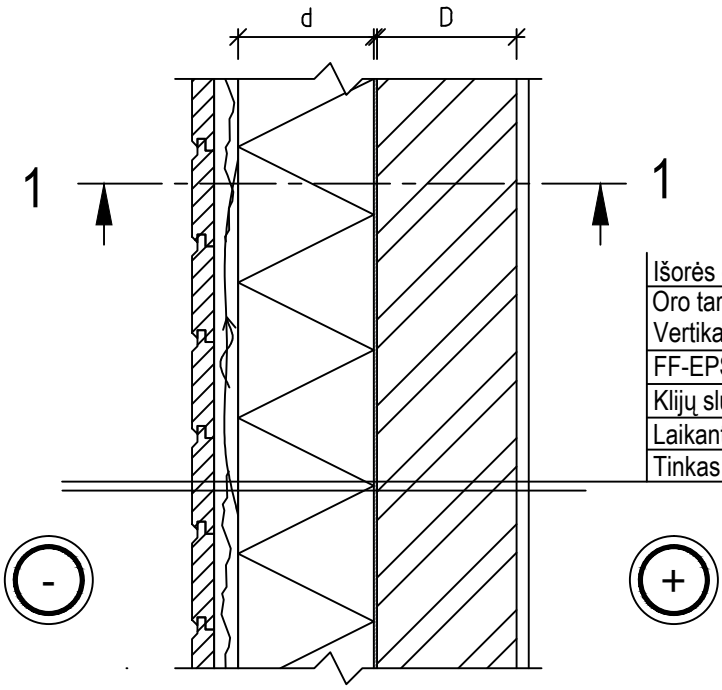

Išorės dailylenčių apdaila	
Oro tarpas:	- 30 mm
Vertikalūs tašai 30x100, žings. 600 mm	- 30 mm
FF-EPS 60S	- d mm
Klijų sluoksnis	
Laikanti siena	- D mm
Tinkas	- 15 mm

Pjūvis 1-1

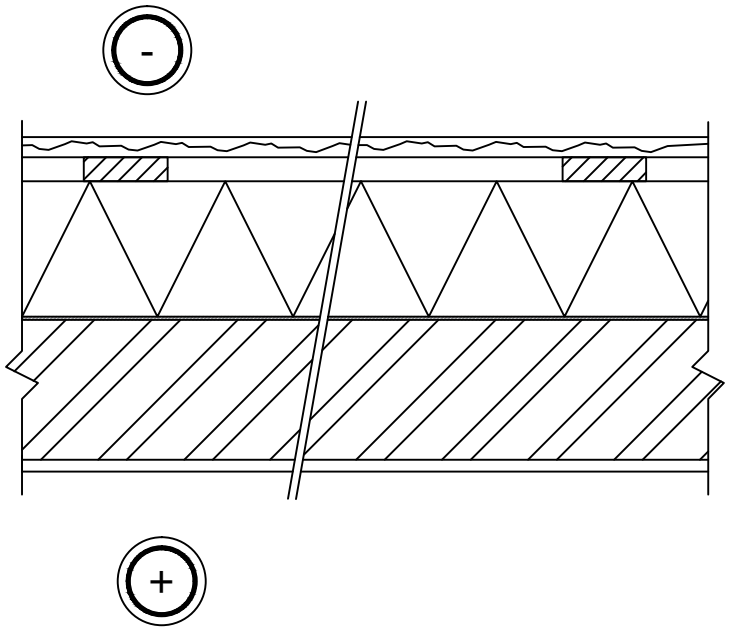

Minimalus termoizoliacinio sluoksnio storis *d* (mm) ir atitvaros šilumos perdavimo koeficiento *U* (W/m²K) vertė

Pastato paskirtis	Laikančios sienos konstrukcija ir jos storis D (mm)											
	Keramzitbetonio blokeliai 200 mm		Keraminiai blokeliai 175 mm		Akytbetonio blokeliai 185 mm		Silikatiniai blokeliai 180 mm		Keraminių plytų mūras 250 mm		Keraminių plytų mūras 380 mm	
	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K	d, mm	U, W/m²K
Gyvenamieji pastatai	250	0,11	250	0,11	200	0,12	250	0,12	250	0,12	250	0,11
Viešosios paskirties pastatai	170	0,15	180	0,15	150	0,15	200	0,14	200	0,14	180	0,15
Pramonės pastatai	120	0,19	150	0,17	100	0,20	150	0,19	150	0,18	150	0,18